


PONTO DE PARALELISMO COM A INSTALAÇÃO LOCAL - ATENTAR PARA MESMA SECÇÃO DO CABEAMENTO DO SISTEMA!


3#16+T#16 mm², COBRE, XLPE 90°, 1 kV, B1

Autotransformador 30 kVA 380:220 Y:Y

3#10(10) + T#10 mm², COBRE, XLPE 90°, 1 kV, B1

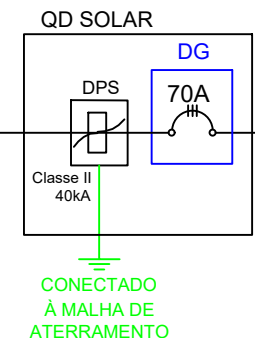

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LOCAL

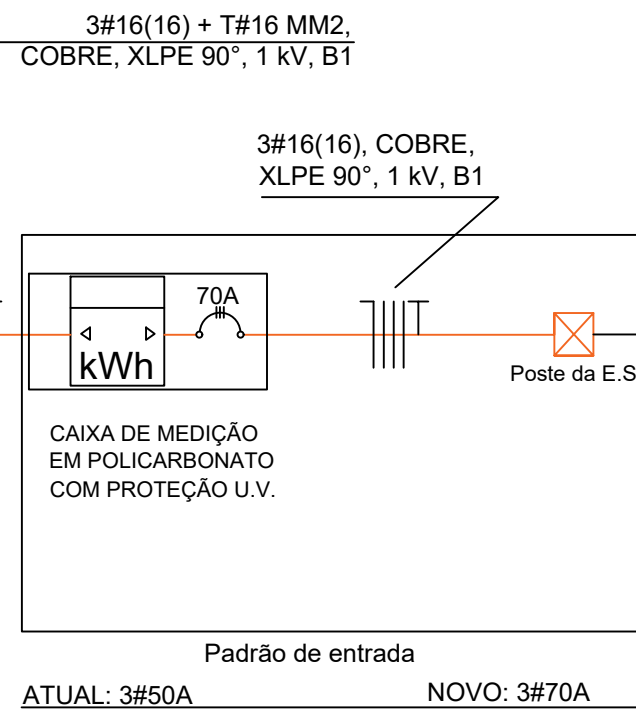

Limite da propriedade

Rede COPEL 220V / 127V

CONECTADO À MALHA DE ATERRAMENTO

CONTEÚDO:	DIAGRAMA UNIFILAR Rev.00
CLIENTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - CASA DA CULTURA
LOCAL:	RUA ARTHUR DOMINGUES GUIMARAES, 30 - CASA DA CULTURA - CENTRO, SANTA MARIA DO OESTE - PR, 85230-000
INVERSORES:	01 INVERSOR 25K - 380V
MÓDULOS:	58 MÓDULOS 575 W
ESTRUTURA:	FIBROCIMENTO
POTÊNCIA:	33,35 kWp

ELABORADO POR:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CARLOS H. V. BORGES ENG. ELETRICISTA CREA-SP 5070561849	